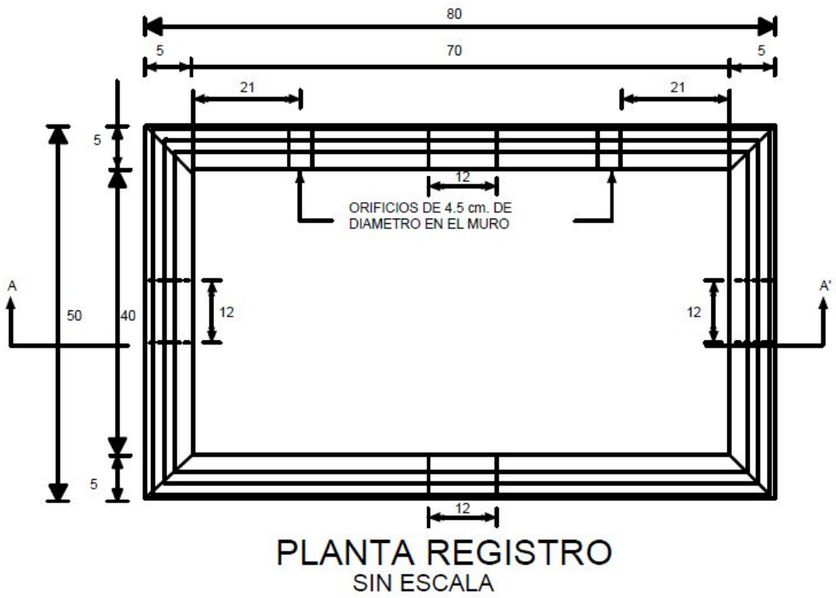


PLANTA REGISTRO
SIN ESCALA

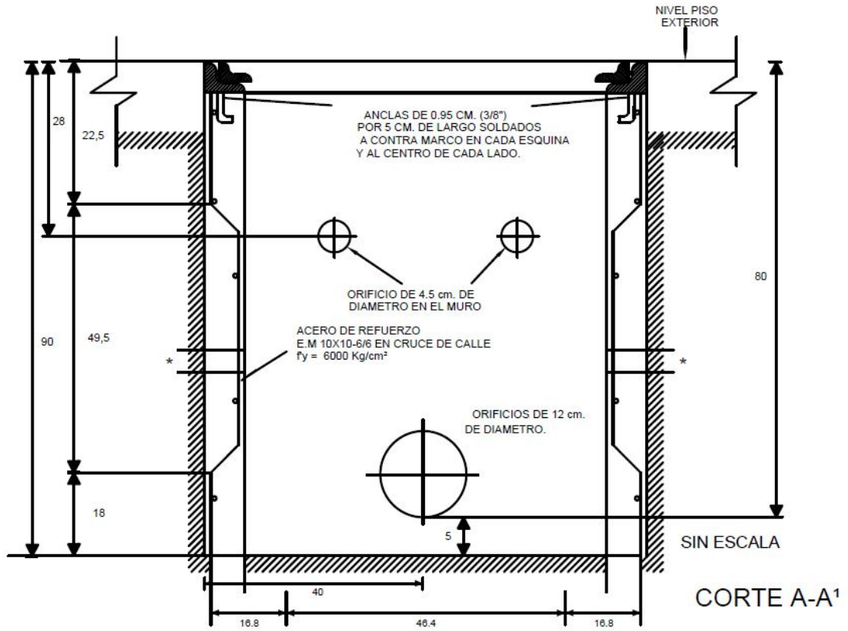


CORTE A-A¹

REGISTRO SIN FONDO PARA
NIVEL FREATICO BAJO

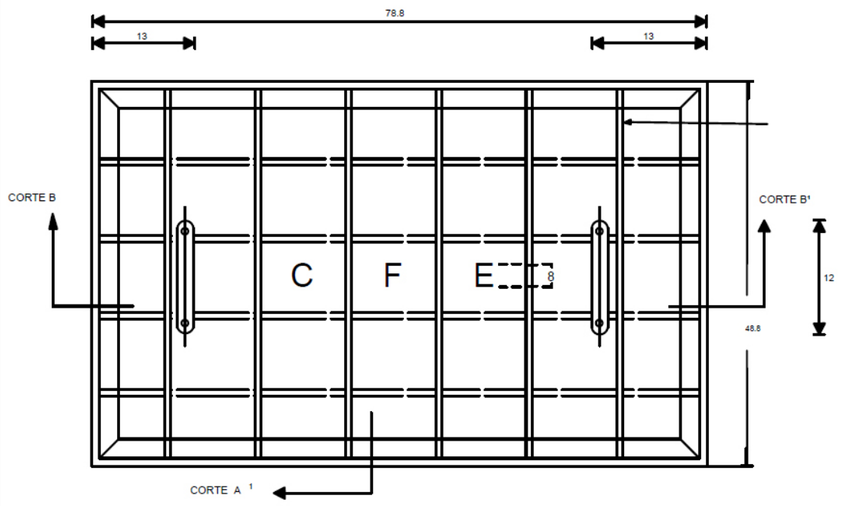


PLANTA TAPA

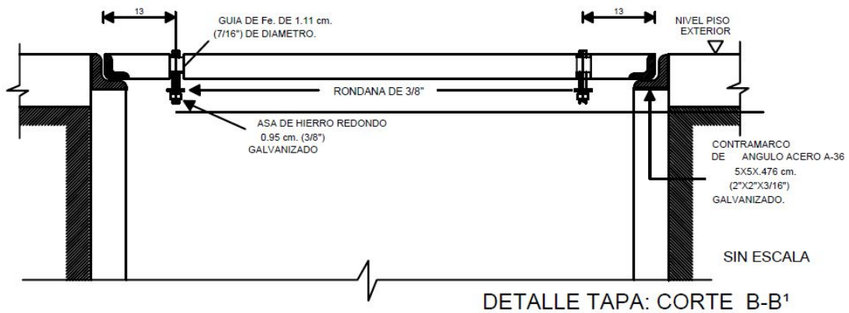


DETALLE TAPA: CORTE B-B¹

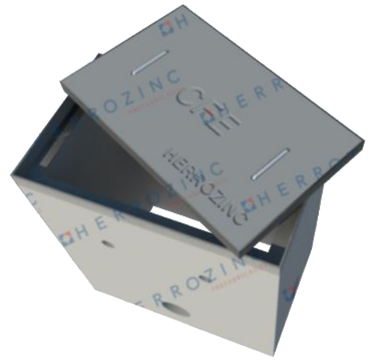

## Especificaciones

**Uso:**

Alojar Cables Y Conexiones De Baja Tensión En Redes De Distribución Subterránea Y Para Proporcionar Hasta 4 Acometidas

**Dimensiones:**

0.50 x 0.80 x 0.90 m.

**Peso:**

340 kg aprox.

**Especificaciones de construcción:**

01.- Concreto f'c=200 kg/cm².
02.- Refuerzo malla electrosoldada 10x10 – 6/6 fy= 6000 Kg/cm².
03.- Espesor de muros de 5 cm. con acabado de cemento pulido.
04.- Contramarco de ángulo de acero A-36 2 x 2 x 3/16 pulgadas galvanizado por inmersión.
05.- Tapa de concreto f'c=200 kg/cm². con malla electrosoldada 6x6 – 6/6 fy= 6000 Kg/cm²., marco de ángulo de acero A-36 1 3/4 x 1 3/4 x 3/16 pulgadas galvanizado por inmersión.
06.- Espesor de tapa de 4.45 cm.
07.- Dos perforaciones para ductos de 4.5 cm de diámetro para acometida, en una lateral.
08.- Una perforación por lado para ducto de 12 cm de diámetro para alimentación de baja tensión.
09.- Jaladeras de redondo de 3/8” galvanizado.
10.- Tornillos de seguridad acorde a la especificación de la norma.

**LÍNEA ELÉCTRICA**

**RBTBCC1-SF**

**REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA CRUCE DE CALLE TIPO 1 SIN FONDO**

HERROZINC PREFABRICADOS

Nota de confidencialidad: Este documento contiene información propiedad de HERROZINC S.A. DE C.V. y debe ser usada solo para el propósito requerido por el cliente. Tal información no debe ser reproducida, ni transmitida de forma total o parcial sin la autorización por escrito de HERROZINC S.A. DE C.V.

| NORMA CFE-TN-RBTBCC1 | 050311 |
|---|---|