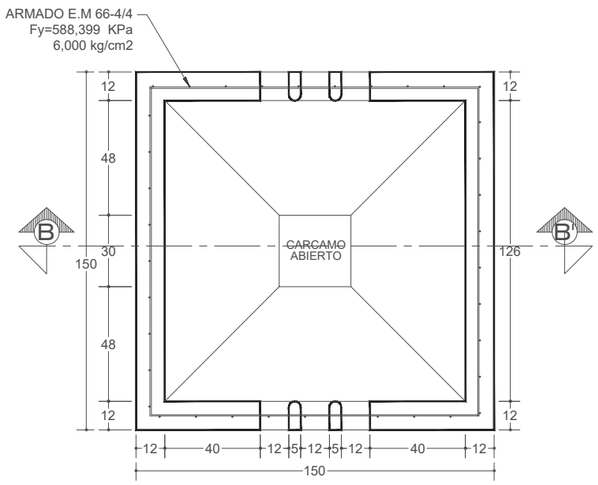

PLANTA PISO

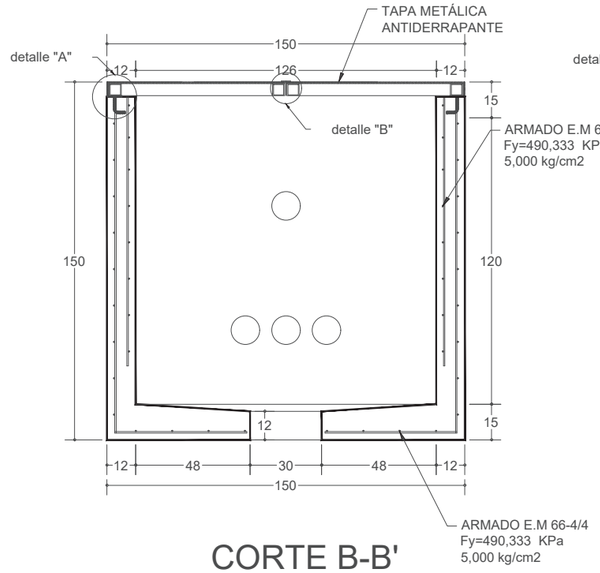

CORTE B-B'

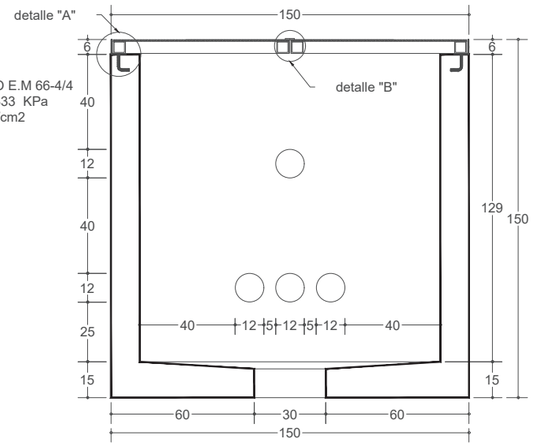

CORTE B-B'
UBICACION DE DUCTOS

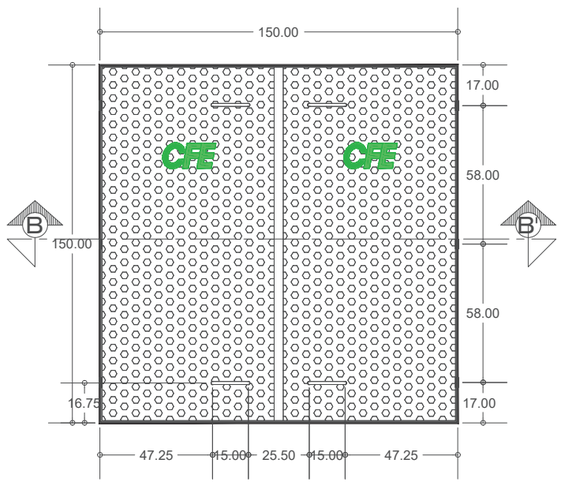

PLANTA TAPA

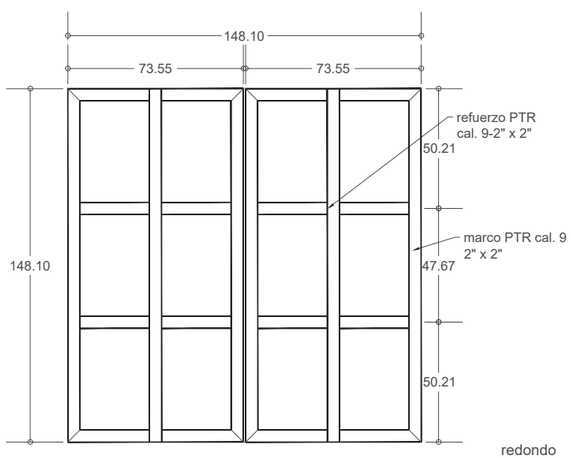

PLANTA BASTIDOR

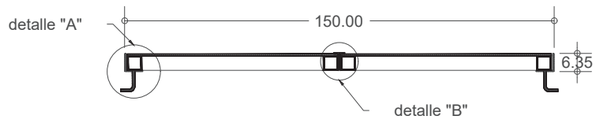

CORTE TAPA



DETALLE "A"



DETALLE "B"



JALADERA



DETALLE DE COLOCACIÓN
DE BISAGRAS

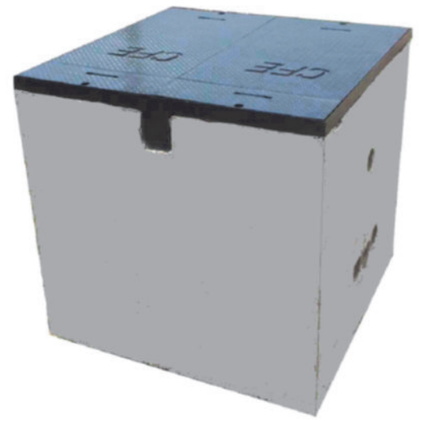

Especificaciones:

Uso:
En Construcción De Redes De Electrificación Subterránea:
1. Como Registro Hasta 3 Ductos En 600 A Como De Paso.
2. Como Registro Hasta 6 Ductos En 200 A.

Dimensiones:
1.50 x 1.50 x 1.50 m.

Peso:
3250 kg aprox.

Especificaciones de construcción:

01.- Concreto f'c=200 kg/cm².
02.- Refuerzo malla electrosoldada 6/6 – 4/4 fy= 5000 Kg/cm².
03.- Espesor de muros de 12 cm. con acabado exterior de cemento pulido.
04.- Espesor de losa de 15 cm. con acabado exterior de cemento pulido.
05.- Concreto vibrado para lograr su compactación adecuada.
06.- Concreto elaborado con impermeabilizante integral con dosificación de 2 kg por cada 50 kg de cemento.
07.- Aristas achaflanadas de 15 mm.
08.- Con cárcamo abierto.
09.- Cuatro perforaciones para ductos de 12 cm. de diámetro c/u para acometida, en dos laterales.
10.- Tapa metálica cuadrada antiderrapante (ver esp. TMA-TA4).

LINEA ELÉCTRICA

RMTA4-TMA

REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO4
CON TAPA METALICA ANTIDERRAPANTE

HERROZINC
PREFABRICADOS

Nota de confidencialidad: Este documento contiene información propiedad de HERROZINC S.A. DE C.V. y debe ser usada solo para el propósito requerido por el cliente. Tal información no debe ser reproducida, ni transmitida de forma total o parcial sin la autorización por escrito de HERROZINC S.A. DE C.V.

NORMA CFE-TN-BT1FRMTB3	050311